


KOR Tideelbe - Karte 4.8: Zustand von Wasserkörpern für die Entnahme von Wasser für den menschlichen Gebrauch nach Art. 7 EG-WRRL

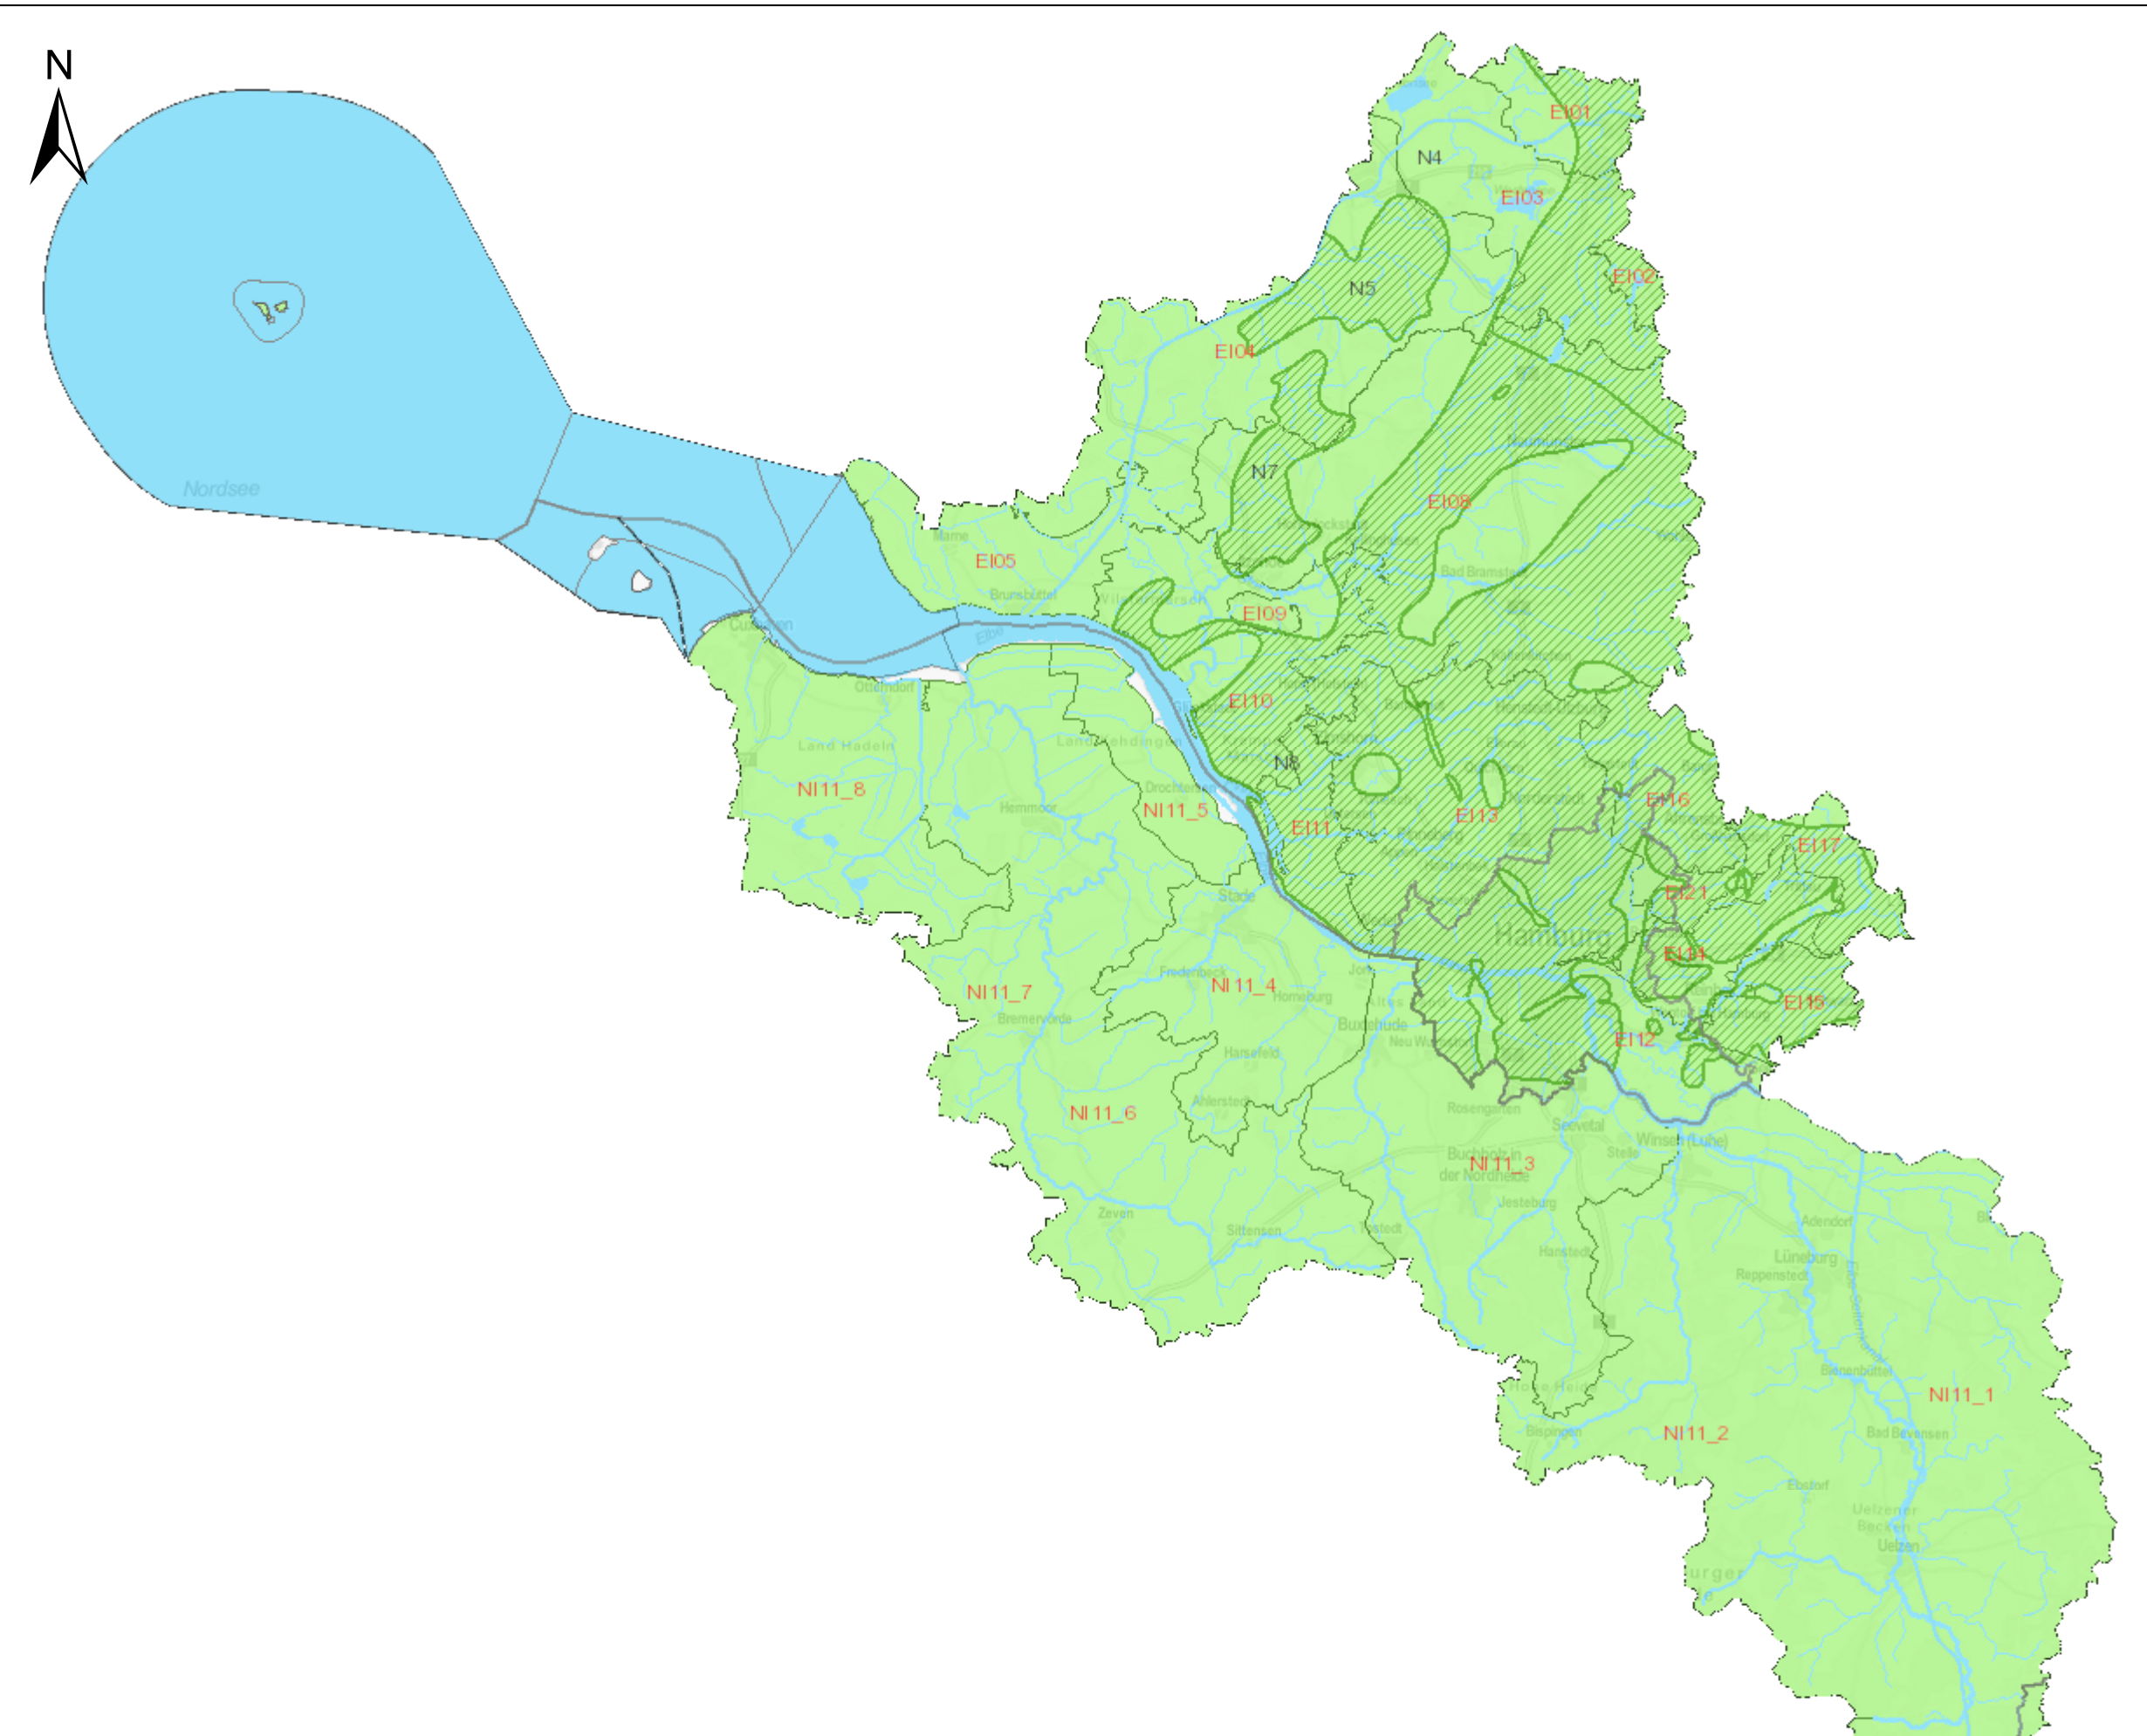

0 5 10 20 km

Zustand der Wasserkörper mit Trinkwasserentnahmen

Oberflächenwasserkörper

- gut
- nicht gut
- nicht klassifiziert
- keine Entnahme von Trinkwasser

Tiefe Grundwasserkörper

- ▨ gut
- ▨ schlecht
- ▨ nicht bewertet

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet
- keine Entnahme von Trinkwasser

